

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
управление надзорной деятельности и профилактической работы**

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

Лист профилактической беседы

№ 290

Дата проведения профилактического визита

08.06.2022

Профилактический визит проводил

Государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Маргарян А.С.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 148
им. Героя Советского союза И.А. Борисевича», ИНН 2462023493, категория значительного риска

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН, присвоенная категория риска)

Форма проведения профилактического визита

по месту осуществления деятельности контролируемого лица (г. Красноярск, ул. Борисевича,
23)

(по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указывается адрес) либо с использованием средств дистанционного взаимодействия (посредством аудио- или видеосвязи))

Обязательность профилактического визита: Да/Нет

Краткое содержание профилактического визита


В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора, в том числе в части, касающейся следующих противопожарных мероприятий:

- пути эвакуации и эвакуационные выходы должны содержаться в надлежащем состоянии;
- количество эвакуационных выходов должно соответствовать количеству людей, одновременно находящихся на объекте защиты;
- загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием не допускается, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- объект защиты должен быть обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем;
- огнетушители, сети и оборудование внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии;
- объект защиты должен быть обеспечен соответствующими системами противопожарной защиты;
- работы по техническому обслуживанию и ремонту указанных систем, в том числе автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты должны проводиться своевременно и в полном объеме, предусмотренном соответствующими регламентами;


- монтаж и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с установленными правилами;
- монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией));
- объект защиты должен быть обеспечен исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения;
- к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен беспрепятственный проезд (подъезд) пожарной техники;
- территория, прилегающая к объектам, должна своевременно очищаться от отходов, мусора, горючих материалов.

С целью обеспечения пожарной безопасности при организации деятельности детских лагерей предлагается обеспечить реализацию соответствующих противопожарных мер в местах проведения указанных мероприятий, в том числе:

- с ответственными лицами следует провести противопожарные инструктажи;
- на период работы пришкольного лагеря следует исключить проведение на объектах ремонтных работ, в том числе работ повышенной пожарной опасности.

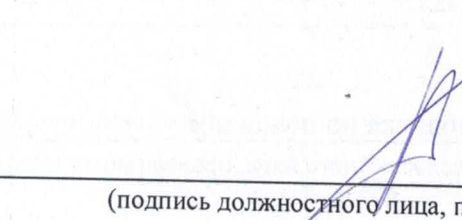

(подпись должностного лица, проводившего
профилактический визит)

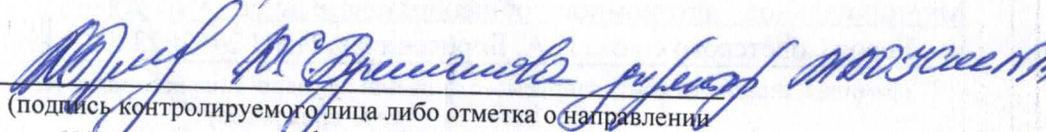

(подпись контролируемого лица либо отметка о направлении
экземпляра листа профилактической беседы в адрес
контролируемого лица)

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)
Федеральный государственный пожарный надзор
(наименование федерального государственного надзора)

Лист профилактической беседы

№ 668

Дата проведения профилактического визита
11.08.2022

Профилактический визит проводил
Государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Васильева А.А.
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего профилактический визит)

Контролируемое лицо, в отношении которого проведен профилактический визит
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича», ИНН 2462023493, категория значительного риска
(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ИНН, присвоенная категория риска)

Форма проведения профилактического визита
по месту осуществления деятельности контролируемого лица (г. Красноярск, ул. Борисевича, 7)
(по месту осуществления деятельности контролируемого лица (указывается адрес) либо с использованием средств дистанционного взаимодействия (посредством аудио- или видеосвязи))

Обязательность профилактического визита: Да/Нет

Краткое содержание профилактического визита


В ходе профилактической беседы разъяснены требования пожарной безопасности, предъявляемые к объекту надзора, в том числе в части, касающейся следующих противопожарных мероприятий:

- пути эвакуации и эвакуационные выходы должны содержаться в надлежащем состоянии;
- количество эвакуационных выходов должно соответствовать количеству людей, одновременно находящихся на объекте защиты;
- загромождение эвакуационных путей и выходов какими-либо предметами и оборудованием не допускается, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа;
- объект защиты должен быть обеспечен требуемым количеством первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем;
- огнетушители, сети и оборудование внутреннего противопожарного водопровода должны содержаться в исправном состоянии;
- объект защиты должен быть обеспечен соответствующими системами противопожарной защиты;
- работы по техническому обслуживанию и ремонту указанных систем, в том числе автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты должны проводиться своевременно и в полном объеме, предусмотренном соответствующими регламентами;

- монтаж и эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электротехнических изделий должны осуществляться в соответствии с установленными правилами;
- монтаж электрических сетей должен осуществляться только квалифицированными работниками (специализированной организацией));
- объект защиты должен быть обеспечен исправными источниками наружного противопожарного водоснабжения;
- к объектам защиты и источникам наружного противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен беспрепятственный проезд (подъезд) пожарной техники;
- территория, прилегающая к объектам, должна своевременно очищаться от отходов, мусора, горючих материалов.

С целью обеспечения безопасности работников учреждения и учащихся, в том числе с целью обеспечения готовности учреждения к новому учебному году, предлагается:

- перед началом учебного года с работниками учреждения провести противопожарные инструктажи;
- в начале учебного года с учащимися провести занятия о мерах пожарной безопасности в быту и школе;
- обеспечить реализацию всех необходимых мер по исключению ложных срабатываний системы пожарной сигнализации, в т.ч. совместно с обслуживающей системы противопожарной защиты организацией рассмотреть вопрос внесения корректировок в настройки чувствительности извещателей, переноса извещателей либо их замены на извещатели другого типа.



(подпись должностного лица, проводившего профилактический визит)

(подпись контролируемого лица либо отметка о направлении экземпляра листа профилактической беседы в адрес контролируемого лица)